


R1

PI=7,15 kW

Rozdz. Ekinox 2x18 FAEL Legrand

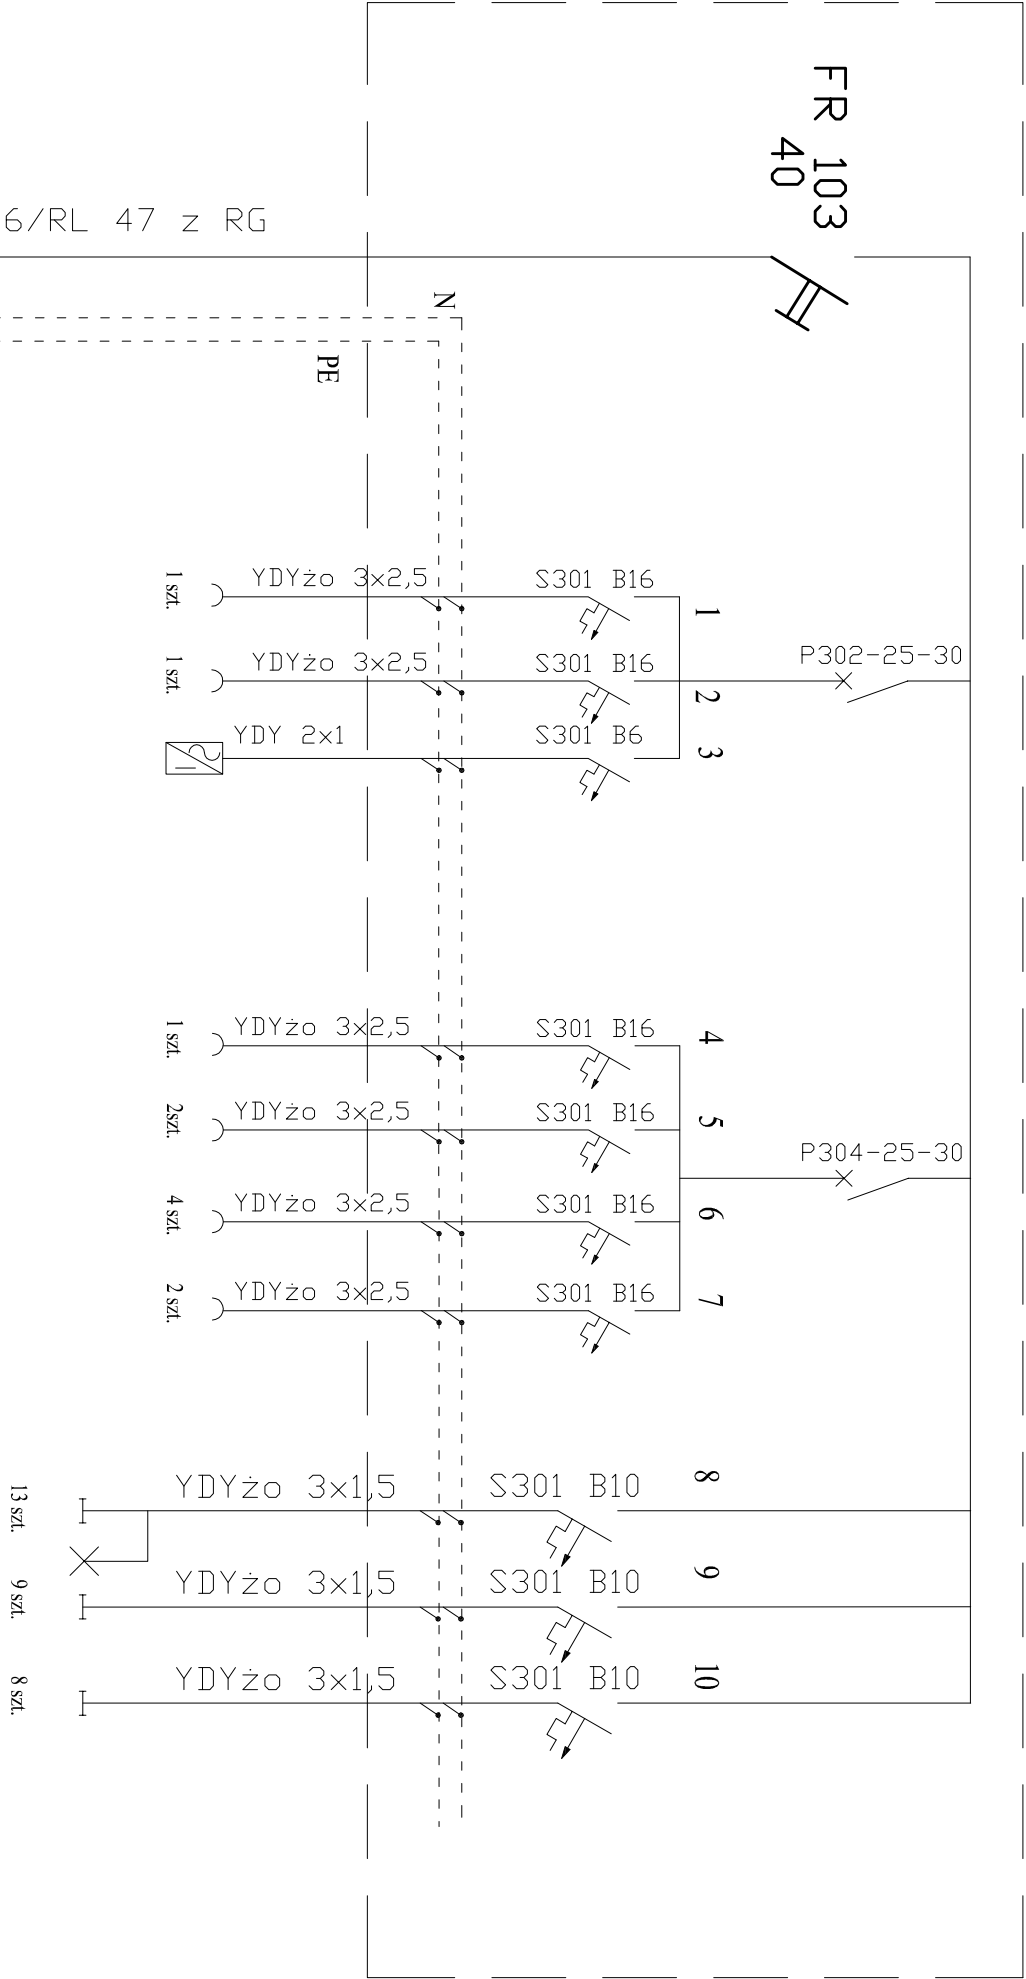

5xLY 6/RL 47 z RG

P _i (kW)												
	0,2	0,2	0,1		1,2	1,0	1,4	1,0		0,822	0,684	0,544

25 24 24

26 22 28 23 29

22 28 21 23 29 27



27 numer pomieszczenia

Uwagi:
1. Ochrona przed dotykaniem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S

"DOM-BUD" Suwałki			BRANŻA: ELEKTRYCZNA		
TEMAT:	Rozbudowa bud. Ośr. Zdrowia w Lisznie gm. Rejowiec Fabryczny (II,III,IVetap)		STADIUM:	PB	NR RYS.:
ADRES:	Liszno gm. Rejowiec Fabryczny - działka nr ew. 338,1630,329,303,71		RYSUNEK: Schemat zasilania R1		
IMIĘ I NAZWISKO			NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta		SUW 86/90	05.03.2012	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Mirosław Szymczyk		SUW 41/84	05.03.2012	